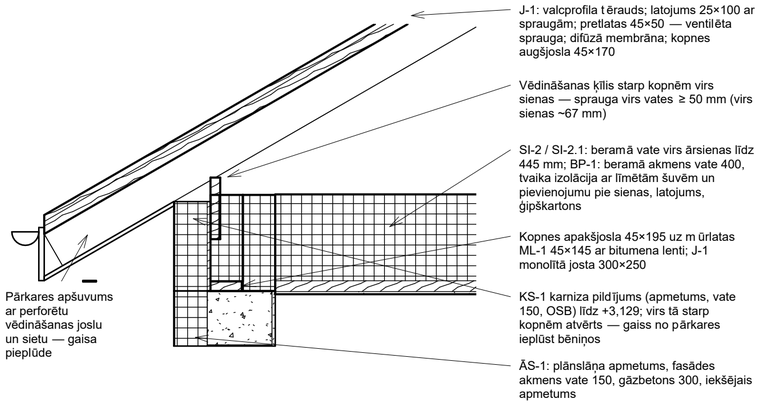
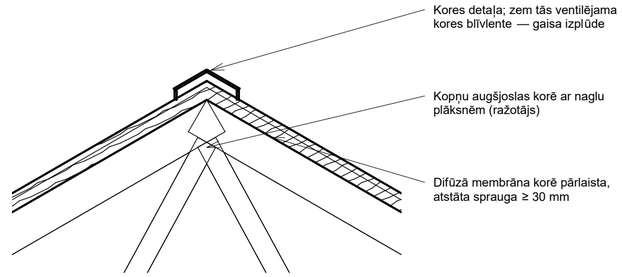


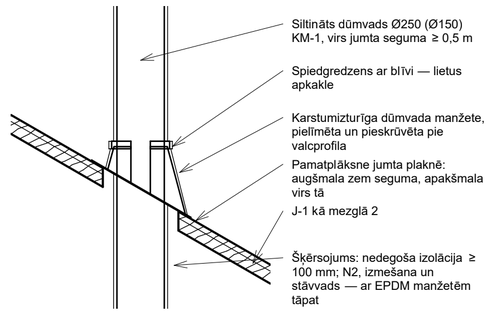

Mezgls 4 — dzega  M 1:20




Mezgls 5 — kore  M 1:20

BĒNIŅU VĒDINĀŠANA — APRĒĶINS
Projekta noteikums (LBN aukstiem bēniņiem normu nenosaka): atveru brīvais laukums ≥ 1/300 no bēniņu pārseguma laukuma, puse apakšā (dzegās), puse augšā (korē); gaisa sprauga virs vates dzegā ≥ 50 mm.
Bēniņu pārsegums 135,6 m² → vajag 4520 cm², pa 2260 cm² apakš ā un augšā.
Apakšā: perforēta pārkares vēdināšanas josla ar sietu, 34,4 m × 10000 mm²/m = 3440 cm² ≥ 2260 cm².
Augšā: ventilējama kores blīvlente, 17,2 m × 15000 mm²/m = 2580 cm² ≥ 2260 cm².
Atveres nedrīkst aizsegt siltinājums, pārkares apšuvums vai putnu ligzdas; tvaika izolācija griestos — nepārtraukta, šuves un pievienojumi pie sienām līmēti ar lenti.

PIEZĪMES
• Aukstie bēniņi virs BP-1; rekuperācijas gaisa vadi bēniņos siltināti, izmešana un ārgaiss — caur jumtu (AVK), ne bēniņos; kamīna dūmvads — ar nedegošu izolāciju jumta šķērsojumā.
• Bēniņu lūka siltināta un blīvēta; tvaika izolācijas caurumi (gaismekļi, kabeļi) — ar blīvēm.
• Kopņu aprēķins un saites — kopņu ražotājs (BK-2).




Mezgls 6 — dūmvada KM-1 caurlaide  M 1:20

Priekšprojekts — nav būvniecības ieceres dokumentācija

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Būvprojekta izstrādātājs (nosaukums, reģ. Nr. / vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)<br>Būvspeciālists — jāprecizē (vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.) | | | | |
| Būvobjekts, adrese<br>Savrupmāja "Priede 130" — viena dzīvokļa dzīvojamā ēka, II grupa<br>Latvija, adrese un kadastra apzīmējums — jāprecizē | | | | |
| Rasējuma nosaukums<br>Jumta mezgli. Dzega, kore, dūmvads | | | | |
| Lapu izstrādāja<br>planpris | Stadija<br>Skice | Mērogs<br>1:20 | Datums<br>19.09.2026 | Marka, lapa<br>BK-4<br>lapa 4 no 4 |
| Daļas vadītājs<br>— | | | | |