
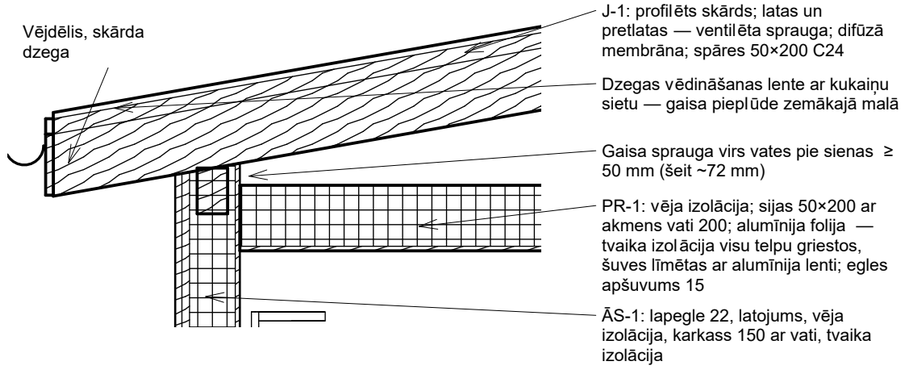



Mezgls 2 — ziemeļu dzega M 1:20

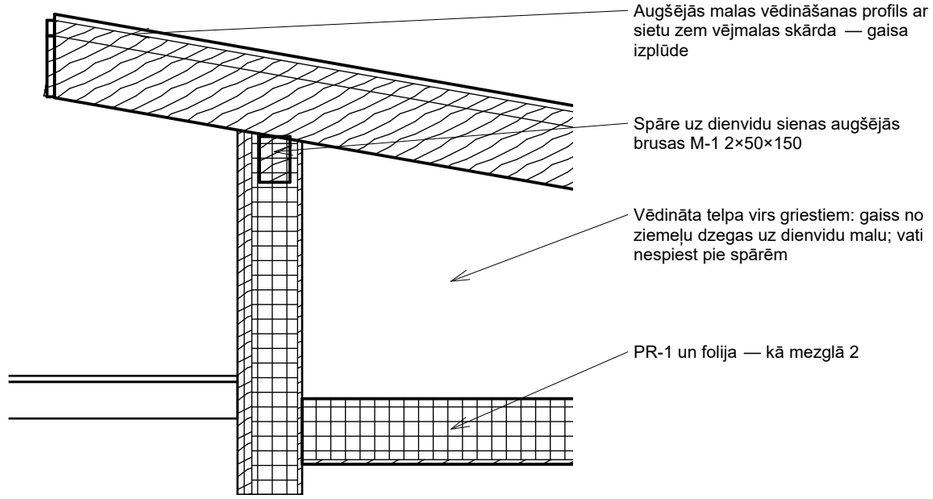

Mezgls 3 — dienvidu augšējā mala M 1:20

BĒNIŅU VĒDINĀŠANA — APRĒĶINS
Projekta noteikums (LBN aukstiem bēniņiem normu nenosaka): atveru brīvais laukums ≥ 1/300 no bēniņu pārseguma laukuma, puse apakšā (ziemeļu dzegā), puse augšā (dienvidu malā); gaisa sprauga virs vates dzegā ≥ 50 mm.
Bēniņu pārsegums 20,0 m² → vajag 667 cm², pa 334 cm² apakš ā un augšā.
Apakšā: dzegas vēdināšanas lente ar kukaiņu sietu, 5,8 m × 10000 mm²/m = 580 cm² ≥ 334 cm².
Augšā: augšējās malas vēdināšanas profils ar sietu, 5,8 m × 10000 mm²/m = 580 cm² ≥ 334 cm².
Atveres nedrīkst aizsegt siltinājums, pārkares apšuvums vai putnu ligzdas; tvaika izolācija griestos — nepārtraukta, šuves un pievienojumi pie sienām līmēti ar lenti.

PIEZĪMES
• Vienslīpes jumts 10°: siltinājums un tvaika izolācija (folija) griestos, telpa virs tiem vēdināta no zemākās uz augstāko malu.
• Dūmvada šķērsojums — nedegoša izolācija ≥ 100 mm ap dūmvadu, attālumi pēc krāsns ražotāja (BK-1).
• Spāru aprēķins — BK-1; mezglu stiprinājumi — pēc kokmateriālu piegādātāja kataloga.

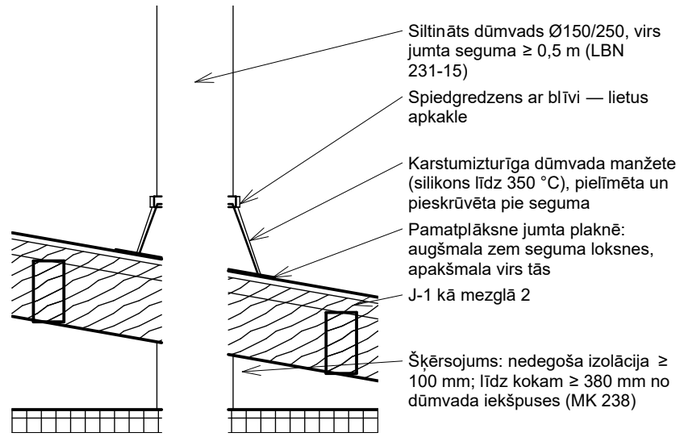

Mezgls 4 — dūmvada caurlaide M 1:20

Priekšprojekts — nav būvniecības ieceres dokumentācija

Būvprojekta izstrādātājs (nosaukums, reģ. Nr. / vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) Būvspeciālists — jāprecizē (vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.)				
Būvobjekts, adrese Pirts "Bērzs 20" — palīgēka līdz 25 m² (mazēka), I grupa Latvija, adrese un kadastra apzīmējums — jāprecizē				
Rasējuma nosaukums Jumta mezgli. Dzega, augšējā mala, dūmvads				
Lapu izstrādāja planpris	Stadija Skice	Mērogs 1:20	Datums 19.09.2026	Marka, lapa BK-4 lapa 4 no 4
Daļas vadītājs —				