
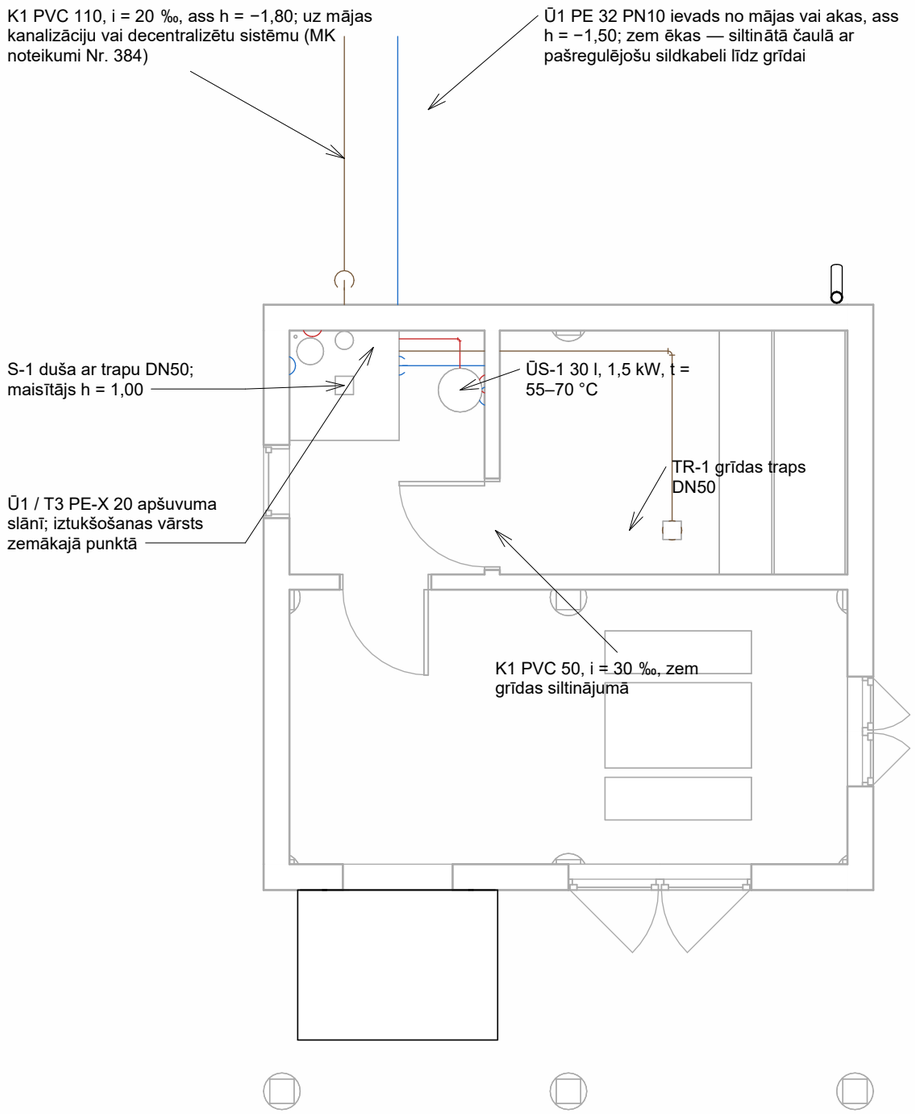


ŪK plāns M 1:50

ŪK aksonometrija

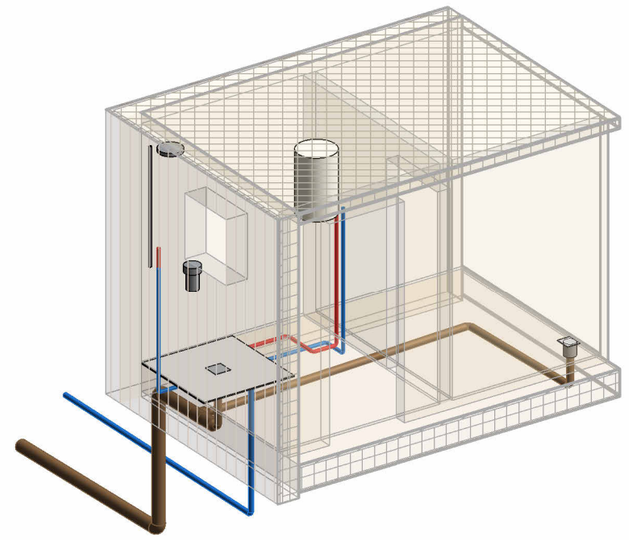

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA — PIEZĪMES

• LBN 221-15: karstais ūdens pie krāna 55–70 °C; telpās ar ūdensvadu ≥ +2 °C, neapkurināmā laikā sistēma iztukšojama — iztukšošanas vārsts ievada zemākajā punktā, ūdens sildītāju ŪS-1 iztukšot ziemas konservācijai.

• Kanalizācija PVC: DN50 slīpums ≥ 30 ‰, DN110 ≥ 20 ‰ (LBN 221-15, bez aprēķina); trapi ar hidroslēgu; grīdas slīpums uz trapu 10–20 ‰.

• Ievads Ū1 zem sasalšanas dziļuma (pieņemts 1,0 m no zemes, precizēt pēc vietas); pāreja caur pagrīdi — siltinātā čaulā ar sildkabeli (EL C6). Ūdensvads tranšejā virs kanalizācijas, plānā 0,7 m atstatus.

• Notekūdeņi uz mājas kanalizāciju; ja tās nav — decentralizēta sistēma ar attīrīšanu (filtrācijas lauks, grunts filtrs u.c.) un reģistrācija pašvaldībā (MK noteikumi Nr. 384). Vēdināšana caur mājas sistēmu vai ar vakuuma vārstu.

• ŪS-1 drošības vārsta izvadu novadīt uz traps. Caurules zem grīdas un apšuvumā — ar siltinājumu.

Priekšprojekts — nav būvniecības ieceres dokumentācija

Būvprojekta izstrādātājs (nosaukums, reģ. Nr. / vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) Būvspeciālists — jāprecizē (vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.)				
Būvobjekts, adrese Pirts "Bērzs 20" — palīgēka (mazēka līdz 25 m²), I grupa Latvija, adrese un kadastra apzīmējums — jāprecizē				
Rasējuma nosaukums Ūdensapgādes un kanalizācijas plāns. Aksonometrija				
Lapu izstrādāja planpris	Stadija Skice	Mērogs 1:50	Datums 14.09.2026	Marka, lapa ŪK-1 lapa 1 no 1
Daļas vadītājs —				