
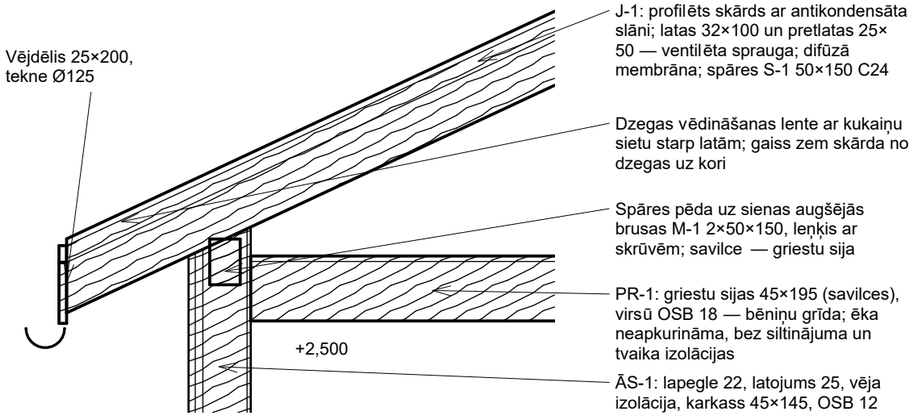


Mezgls 2 — dzega M 1:20

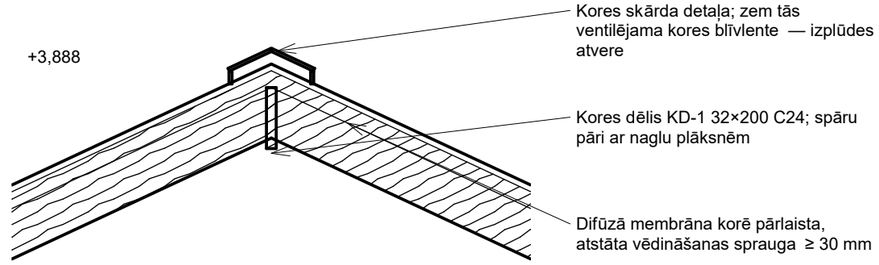

Mezgls 3 — kore M 1:20

BĒNIŅU VĒDINĀŠANA — APRĒĶINS
Projekta noteikums (LBN aukstiem bēniņiem normu nenosaka): atveru brīvais laukums ≥ 1/300 no bēniņu pārseguma laukuma, puse apakšā (dzegās), puse augšā (korē); gaisa sprauga virs vates dzegā ≥ 50 mm.
Bēniņu pārsegums 20,8 m² → vajag 693 cm², pa 347 cm² apakš ā un augšā.
Apakšā: dzegas vēdināšanas lente ar kukaiņu sietu, 14,4 m × 10000 mm²/m = 1440 cm² ≥ 347 cm².
Augšā: ventilējama kores blīvlente, 7,2 m × 15000 mm²/m = 1080 cm² ≥ 347 cm².
Atveres nedrīkst aizsegt siltinājums, pārkares apšuvums vai putnu ligzdas; tvaika izolācija griestos — nepārtraukta, šuves un pievienojumi pie sienām līmēti ar lenti.

PIEZĪMES
• Ēka neapkurināma: griesti un jumts bez siltinājuma; skārdam — antikondensāta slānis, jumts ventilēts visā garumā, lai kondensāts no telpas mitruma nekrātos zem seguma.
• Spāru un savilču aprēķins — BK-1; mezglu stiprinājumi — pēc kokmateriālu piegādātāja kataloga.

Priekšprojekts — nav būvniecības ieceres dokumentācija

Būvprojekta izstrādātājs (nosaukums, reģ. Nr. / vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) Būvspeciālists — jāprecizē (vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.)				
Būvobjekts, adrese Saimniecības ēka "Egle 25" — palīgēka līdz 25 m² (mazēka), I grupa Latvija, adrese un kadastra apzīmējums — jāprecizē				
Rasējuma nosaukums Jumta mezgli. Dzega un kore				
Lapu izstrādāja planpris	Stadija Skice	Mērogs 1:20	Datums 19.09.2026	Marka, lapa BK-4 lapa 4 no 4
Daļas vadītājs —				